

ПРОТОКОЛ № 69
дослідження питної води
від " 15 " червня 2022 р.

Назва об'єкта, адреса	ТОВ "Петропавлівське", с. П.П.Борщагівка, вул. Авіаторів, 41а		
Мета відбору	Угода 11/13 від 10.01.2022 р.		
Найменування вододжерела	На ввідному лічильнику, вул. Соборна, 2		
Дата і час відбору проби	14.06.2022 р.		
Додаткові відомості	проба доставлена замовником		
Запах	<u>1</u>	бали при 20°	бали при 60°С
Присмак	<u>0</u>	бали при 20°	кольоровість <u>17,5</u> градуси
Мутність	<u>0,00</u>		
Осад (описати)			
Прозорість			
рН	<u>7,63</u>		
Залишковий хлор			
вільний	<u>0,33</u>		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
зв'язаний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
залишковий озон			мг/дм ³ ГОСТ 18301-72
Окисненість	<u>3,12</u>		мгО ₂ /дм ³
Аміаку	<u>0,50</u>		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітритів	<u>0,086</u>		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Нітратів	<u><0,1</u>		мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Загальна жорсткість	<u>4,40</u>		мг-екв/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	<u>280</u>		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	<u>21,98</u>		мг/дм ³ ГОСТ 4245 -72
Сульфати	<u>12,09</u>		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	<u>0,25</u>		мг/дм ³ ГОСТ 4011-72
Мідь			мг/дм ³ ГОСТ 4388-72
Цинк			мг/дм ³ ГОСТ 18293-72
Свинець			мг/дм ³ ГОСТ 18293-72
Миш'як			мг/дм ³ ГОСТ 4152-89
Марганець	<u><0,01</u>		мг/дм ³ ГОСТ 4974-2014

ГОСТ 3351-74

Фтор	_____	мг/дм ³ ГОСТ 4386 -89
Залишковий алюміній	_____	мг/дм ³ ГОСТ 18165-89
Полі фосфати	_____	мг/дм ³ ГОСТ 18309-72
Селен	_____	мг/дм ³ ГОСТ 19413-89
Нікель	_____	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
сірководень	_____	мг/дм ³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	_____	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини	_____	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Феноли	_____	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти	_____	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Лужність загальна	3,8	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Магній	15,81	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Кальцій	62,12	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
НСО ₃	115,90	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Na+K	52,10	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Хром (+6)	_____	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Кадмій	_____	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Пестициди	_____	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Специфічні речовини	_____	характерні для місцевих умов . мг/дм ³

Підпис особи, яка проводила дослідження _____




ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ Якість води відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10
 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" за
 дослідженими показниками.

Завідувач лабораторією _____



Директор Бундаської районної філії
 ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ» _____

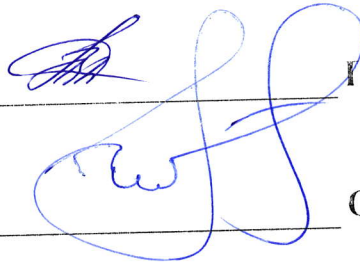

Ганна ДОНЧЕНКО

Олександр РИБАЧУК