

ПРОТОКОЛ № 94
дослідження питної води
від " 15 " липня 2022 р.

Назва об'єкта, адреса	ТОВ "Петропавлівське", с. П.П.Борщагівка, вул. Авіаторів, 41а		
Мета відбору	Угода 11/13 від 10.01.2022 р.		
Найменування вододжерела	Кран будинку, вул. Паркова, 34-а		
Дата і час відбору проби	13.07.2022 р.		
Додаткові відомості	проба доставлена замовником		
Запах	1	бали при 20°	бали при 60°С
Присмак	0	бали при 20°	кольоровість 15 градуси
Мутність	0,00		
Осад (описати)			
Прозорість			
pH	7,48		
Залишковий хлор			
вільний	0,33		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
зв'язаний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
залишковий озон			мг/дм ³ ГОСТ 18301-72
Окисність	2,96		мгО ₂ /дм ³
Азот	Аміаку	0,86	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
	Нітритів	0,04	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
	Нітратів	<0,1	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Загальна жорсткість	4,40		мг-екв/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	280		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	24,82		мг/дм ³ ГОСТ 4245 -72
Сульфати	12,09		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	0,17		мг/дм ³ ГОСТ 4011-72
Мідь			мг/дм ³ ГОСТ 4388-72
Цинк			мг/дм ³ ГОСТ 18293-72
Свинець			мг/дм ³ ГОСТ 18293-72
Миш'як			мг/дм ³ ГОСТ 4152-89
Марганець	<0,01		мг/дм ³ ГОСТ 4974-2014

Фтор	0,14	мг/дм ³ ГОСТ 4386 -89
Залишковий алюміній		мг/дм ³ ГОСТ 18165-89
Полі фосфати	0,05	мг/дм ³ ГОСТ 18309-72
Селен		мг/дм ³ ГОСТ 19413-89
Нікель		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
сірководень		мг/дм ³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума)		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини	<0,01	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Феноли		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Лужність загальна	3,4	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Магній	14,59	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Кальцій	64,13	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
НСО ₃	103,70	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Na+K	60,68	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Хром (+6)		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Кадмій		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Пестициди		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Специфічні речовини ,характерні для місцевих умов ,		мг/дм ³

Підпис особи, яка проводила дослідження _____



ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ Якість води відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" за дослідженими показниками.


Завідувач лабораторією _____



Директор Бучанської районної філії
ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ» _____



Ганна ДОНЧЕНКО

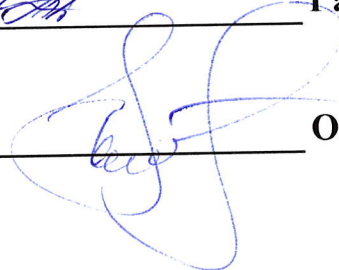

Олександр РИБАЧУК