

ПРОТОКОЛ № 63
дослідження питної води
від " 15 " червня 2022 р.

Назва об'єкта, адреса	ТОВ "Петропавлівське", с. П.П.Борщагівка, вул. Авіаторів, 41а		
Мета відбору	Угода 11/13 від 10.01.2022 р.		
Найменування вододжерела	На ввідному лічильн., ЖК "Львівський", вул. Миру, 31		
Дата і час відбору проби	14.06.2022 р.		
Додаткові відомості	проба доставлена замовником		
Запах	<u>1</u>	бали при 20°	<u> </u> бали при 60°С
Присмак	<u>0</u>	бали при 20°	кольоровість <u>16,5</u> градуси
Мутність	<u>0,00</u>		
Осад (описати)			
Прозорість			
рН	<u>7,45</u>		
Залишковий хлор			
вільний	<u>0,39</u>	мг/дм ³ ГОСТ 18190-72	
зв'язаний		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72	
залишковий озон		мг/дм ³ ГОСТ 18301-72	
Окисність	<u>2,88</u>	мгО ₂ /дм ³	
Азот	Аміаку	<u>0,47</u>	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
	Нітритів	<u><0,003</u>	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
	Нітратів	<u><0,1</u>	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Загальна жорсткість	<u>4,40</u>	мг-екв/дм ³ ГОСТ 4151-72	
Сухий залишок	<u>280</u>	мг/дм ³ ГОСТ 18164-72	
Хлориди	<u>22,69</u>	мг/дм ³ ГОСТ 4245 -72	
Сульфати	<u>21,15</u>	мг/дм ³ ГОСТ 4389-72	
Залізо	<u>0,35</u>	мг/дм ³ ГОСТ 4011-72	
Мідь		мг/дм ³ ГОСТ 4388-72	
Цинк		мг/дм ³ ГОСТ 18293-72	
Свинець		мг/дм ³ ГОСТ 18293-72	
Миш'як		мг/дм ³ ГОСТ 4152-89	
Марганець	<u><0,01</u>	мг/дм ³ ГОСТ 4974-2014	

ГОСТ 3351-74

Фтор	0,12	мг/дм ³ ГОСТ 4386 -89
Залишковий алюміній		мг/дм ³ ГОСТ 18165-89
Полі фосфати		мг/дм ³ ГОСТ 18309-72
Селен		мг/дм ³ ГОСТ 19413-89
Нікель		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
сірководень		мг/дм ³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума)		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Феноли		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Лужність загальна	3,4	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Магній	14,59	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Кальцій	64,13	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
НСО ₃	103,70	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Na+K	53,74	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Хром (+6)		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Кадмій		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Пестициди		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Специфічні речовини	.характерні для місцевих умов , мг/дм ³	

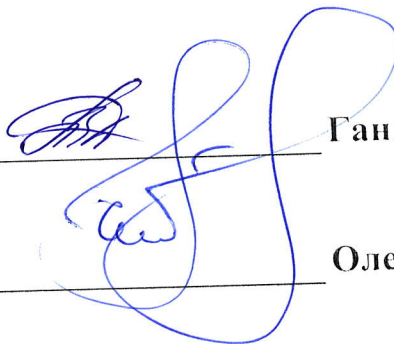
Підпис особи, яка проводила дослідження



ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ Якість води відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" за дослідженими показниками.

Завідувач лабораторією

Директор Бучанської районної філії
ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ»

Ганна ДОНЧЕНКО

Олександр РИБАЧУК