

Міністерство хорони здоров'я України

ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ»

Бучанська районна філія

Свідоцтво про технічну компетентність

№0115/17 від 08.09.2017р.

Код форми за ЗКУД

Код закладу за ЗКПО

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 327/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000р. №160

ПРОТОКОЛ № 93
дослідження питної води
від " 15 " липня 2022 р.

Назва об'єкта, адреса	ТОВ "Петропавлівське", с. П.П.Борщагівка, вул. Авіаторів, 41а		
Мета відбору	Угода 11/13 від 10.01.2022 р.		
Найменування вододжерела	Мережа, ЖК "Львівський", вул. Львівська, 1-3		
Дата і час відбору проби	13.07.2022 р.		
Додаткові відомості	проба доставлена замовником		
Запах	1 бали при 20°		бали при 60°С
Присмак	0 бали при 20°	кольоровість	12,5 градуси
Мутність	0,00		
Осад (описати)			
Прозорість			
рН	7,39		
Залишковий хлор			
вільний	0,35		мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
зв'язаний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
залишковий озон			мг/дм ³ ГОСТ 18301-72
Окисність	3,04		мгО ₂ /дм ³
Азот	Аміаку	0,45	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
	Нітритів	<0,003	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
	Нітратів	<0,1	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Загальна жорсткість	4,40		мг-екв/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	270		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	20,56		мг/дм ³ ГОСТ 4245 -72
Сульфати	25,18		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	0,21		мг/дм ³ ГОСТ 4011-72
Мідь			мг/дм ³ ГОСТ 4388-72
Цинк			мг/дм ³ ГОСТ 18293-72
Свинець			мг/дм ³ ГОСТ 18293-72
Миш'як			мг/дм ³ ГОСТ 4152-89
Марганець	<0,01		мг/дм ³ ГОСТ 4974-2014

ГОСТ 3351-74

Фтор	0,11	мг/дм ³ ГОСТ 4386 -89
Залишковий алюміній		мг/дм ³ ГОСТ 18165-89
Полі фосфати	0,05	мг/дм ³ ГОСТ 18309-72
Селен		мг/дм ³ ГОСТ 19413-89
Нікель		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
сірководень		мг/дм ³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума)		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини	<0,01	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Феноли		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Лужність загальна	3,3	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Магній	14,59	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Кальцій	64,13	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
НСО ₃	100,65	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Na+K	44,89	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Хром (+6)		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Кадмій		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Пестициди		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Специфічні речовини ,характерні для місцевих умов ,		мг/дм ³

Підпис особи, яка проводила дослідження




ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ Якість води відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10
"Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" за
дослідженими показниками.

Завідувач лабораторією



Директор Бучанської районної філії
ДУ «Київський ОЦКНХ МОЗ»

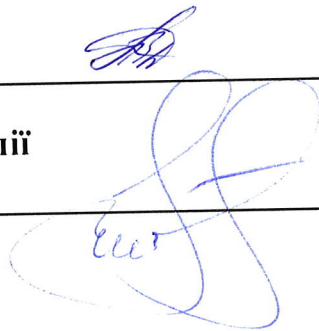

Ганна ДОНЧЕНКО

Олександр РИБАЧУК