

Міністерство охорони здоров'я України
ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ»
Бучанська районна філія
Свідоцтво про технічну компетентність
№0115/17 від 08.09.2017р.

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 327/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

ПРОТОКОЛ № 29-30
дослідження питної води
від " 16 " червня 2022 р.

ТОВ "Петропавлівське", К-Святошинський р-н, с.
П.П.Борцагівка, вул. Авіаторів, 41-а

Назва об'єкта, адреса	П.П.Борцагівка, вул. Авіаторів, 41-а		
Мета відбору	Угода 11/13 від 10.01.2022 р.		
Найменування вододжерела	Кран пункту очищеної води, вул. Я.Мудрого, 1-Б		
Дата і час відбору проби	14.06.2022 р.		
Додаткові відомості	проба доставлена замовником		
Запах	0	бали при 20°	бали при 60°С
Приємак	0	бали при 20°	кольоровість 0 градуси
Мутність	0,00		
Осад (описати)			
Прозорість			
рН	6,98		
Залишковий хлор			
вільний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
зв'язаний			мг/дм ³ ГОСТ 18190-72
залишковий озон			мг/дм ³ ГОСТ 18301-72
Окисненість	1,28		мгО ₂ /дм ³
Азот	Аміаку	<0,05	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
	Нітритів	<0,003	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
	Нітратів	<0,1	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
Загальна жорсткість	3,00		мг-екв/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок	140		мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди	14,18		мг/дм ³ ГОСТ 4245 -72
Сульфати	3,02		мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо	<0,1		мг/дм ³ ГОСТ 4011-72
Мідь	0,011		мг/дм ³ ГОСТ 26931-86
Цинк	0,02		мг/дм ³ ГОСТ 26934-86
Свинець	<0,001		мг/дм ³ ГОСТ 26932-86
Миш'як	<0,01		мг/дм ³ ГОСТ 4152-89
Марганець	<0,01		мг/дм ³ ГОСТ 4974-2014

ГОСТ 3351-74

Фтор	0,07	мг/дм ³ ГОСТ 4386 -89
Залишковий алюміній		мг/дм ³ ГОСТ 18165-89
Полі фосфати		мг/дм ³ ГОСТ 18309-72
Ртуть	<0,0001	мг/дм ³ ГОСТ 19413-89
Нікель		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
сірководень		мг/дм ³ ГОСТ 4974-72
Тригалогенметани (ТГМ, сума)		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Феноли		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Лужність загальна	1,5	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Магній	19,46	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Кальцій	28,06	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
НСО ₃	45,75	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Na+K	29,54	мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Хром (+6)		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Кадмій	<0,001	мг/дм ³ ГОСТ 26933-86
Пестициди		мг/дм ³ СанПін №383 від 23.12.96
Специфічні речовини , характерні для місцевих умов ,		мг/дм ³

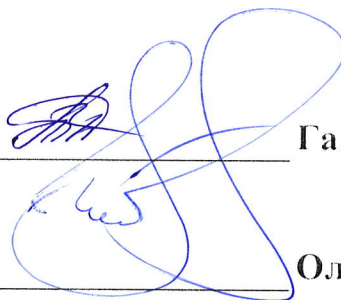
Підпис особи, яка проводила дослідження



ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ Якість води відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10
"Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" за
дослідженими показниками.

Завідувач лабораторією

Директор Бучанської районної філії
ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ»

Ганна ДОНЧЕНКО

Олександр РИБАЧУК