

Вміст хлоридів	мг/дм ³	≤350	15,24	± 4,65	ДСТУ 9297:2007	відповідає
Окисність	мг/дм ³	≤5,0	2,6	± 3,08	МВВ №01/02-02/2022	відповідає
Сульфати	мг/дм ³	≤500,0	27,85	± 1,08	МВВ №01/02-03/2022	відповідає
Сухий залишок	мг/дм ³	≤1500	245	± 4,08	МВВ 081/12-0109-03	відповідає
Фториди	мг/дм ³	≤1,5	0,13	± 1,48	МВВ №01/02-05/2022	відповідає
Лужність загальна	ммоль/дм ³	≤6,5	3,35	± 2,99	ДСТУ ISO 9963-1:2007	відповідає
Гідрокарбонати	мг/дм ³	≤200,0	102,18	± 2,99	ДСТУ ISO 9963-1:2007	відповідає
Кальцій	мг/дм ³	25 - 75	63,13	± 0,00	ДСТУ ISO 6058:2003	відповідає
Магній	мг/дм ³	10 - 50	15,50	± 3,92	ДСТУ ISO 6059:2003	відповідає
Натрій+калій	мг/дм ³	≤200,0	21,10		розрахунковий метод	відповідає
Марганець	мг/дм ⁴	≤0,05	<0,01	± 2,74	ДСТУ ГОСТ 4974:201	відповідає
Вміст хлору	мг/дм ⁵	≤0,5	0,39	± 2,813979	ДСТУ ISO 7393-3:2004	відповідає

Результати стосуються лише зразків, що були відібрані та випробувані.

Виконавець:




лікар-лаборант-гігієніст Ганна ДОНЧЕНКО

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Ганна ДОНЧЕНКО

Директор

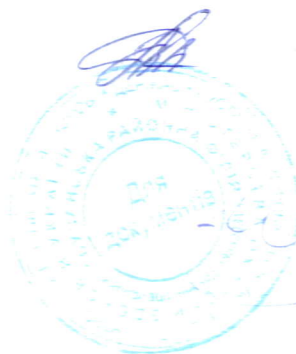

Олександр РИБАЧУК

Примітка

Протокол випробування може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу Бучанської районної філії ДУ "Київський ОЦКПХ МОЗ"